



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST Group



230020343606

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

报告编号: BJSHJ25000294

样品名称

有组织废气

检测类别

委托检测

委托单位

北京绿色动力再生能源有限公司

签发日期

2025 年 05 月 06 日

中检科(北京)测试技术有限公司

CAIQTEST (BEIJING) CO.,LTD



重要声明

Important Statement

1. 本检验检测报告由报告封面和报告内容组成。无报告封面，以及报告内容不完整的，报告无效。

This test report consists of cover and contents. If the report has no cover or the contents of the report are not complete, the report shall be invalid.

2. 检验检测报告封面或报告结论或骑缝位置处无本单位检验检测专用章、复印件未重新加盖检验检测专用章、签字不完整、涂改或增删的，报告无效。

If the cover, conclusion or cross-page place of the report is not stamped with the special seal for test of CAIQTEST, or if any copy is not re-stamped with the special seal for test, or if the signature is incomplete, altered, increased or deleted, this report shall be invalid.

3. 本报告中委托方信息、样品信息均由委托方提供并确认，由委托方承担证实信息准确性、完整性的责任。

The information of client and samples in this report is provided and confirmed by the client; the client is responsible to verify the accuracy and completeness of such information.

4. 委托方自行送检的样品，检测结果仅适用于收到的样品，与被测样品取样的来源无关。

The test results are only applicable to the samples as submitted by the client, and are unrelated to the source of tested samples.

5. 未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test report without qualification certification logo (CMA) shall have no function of proof to the society, and may be only used for scientific research, teaching or internal quality control.

6. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告。

Without the approval of CAIQTEST, this report may not be reproduced (except as reproduced in whole).

7. 未经本单位书面同意，不得将此报告用于商业性及不当宣传。

Without the written consent of CAIQTEST, this report may not be used for commercial or improper propaganda.

8. 对检验检测报告有异议的，应当自收到检验检测报告之日起十五日内向本单位书面提出，未提出、逾期提出、未以书面形式提出的，均视为无异议。

If you have any objection about the test report, please put forward the objection to CAIQTEST within fifteen days after the receipt of the report. If you do not put forward, fail to put forward as scheduled, or fail to put forward in writing, you will be deemed to have no objection.

注：本报告一式二份，一份交委托单位，一份由我单位存档。

地址：北京经济技术开发区西环南路18号, 100176

Address: No.18 Xihuan South Road, BDA, Beijing, 100176

电话：400-006-1100

Tel: 400-006-1100

网址：www.ticcn.cn

Website: www.ticcn.cn

检验检测报告

报告编号: BJSJ25000294

共 7 页, 第 1 页

委托单位	北京绿色动力再生能源有限公司		
委托单位联系人	王晨		
委托单位联系信息	北京市密云区巨各庄镇水峪村南山沟		
采样日期	2025 年 04 月 09 日	收样日期	2025 年 04 月 09 日
受检单位	北京绿色动力再生能源有限公司		
采样地址	北京市密云区巨各庄镇水峪村南山沟		
样品性状	采集于滤膜、滤筒、吸收管		
检测日期	2025 年 04 月 09 日至 2025 年 04 月 18 日		
检测方法	1.氮氧化物HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 2.二氧化硫HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 3.一氧化碳HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 4.黑度HJ 1287-2023 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 5.颗粒物HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 6.氯化氢HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 7.氟化氢HJ 688-2019 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 8.汞HJ 543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 9.镉、铊、铬、锰、镍、铅、砷、锑、铜、钴HJ 657-2013 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法及修改单		
主检仪器设备信息	仪器名称		仪器编号
	自动烟尘(气)测试仪		JC18L038/JC18L039
	风速仪		JC20L019
	智能双路烟气采样器		JC18L107
	气象仪		JC23L473
	数码测烟望远镜		WYJ-002/WYJ-001
	恒温恒湿称重系统		JC19L020
	电感耦合等离子体质谱仪		JC23L318
	离子色谱仪		JC18L074
	测汞仪		JC18L148
紫外可见分光光度计		JC20L237	
判定依据	GB 18485-2014 《生活垃圾焚烧污染控制标准》表 4		
其他	1.检测结果附后; 2.样品浓度均小于方法检出限时,该检测数据标明“<检出限”,以方法检出限参与统计计算;样品浓度部分小于方法检出限时,以 1/2 方法检出限参加统计计算; 3.以基准含氧量 11%参加统计计算。		
编制人:	孟珂曼	审核人:	马雲娟
		批准人:	王新生
检验检测地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路 18 号。			

检验检测报告

报告编号: BJSHJ25000294

共 7 页, 第 2 页

样品名称		有组织废气							
检测结果									
样品标识	样品编号/	检测项目	/	单位	检测值 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	折算标准 值	单项 结论
1#烟 囱排 放口 (D A00 1)	/	/	标干流量	m³/h	53533	/	/	/	/
			烟气流速	m/s	16.9	/	/	/	/
			烟气温度	℃	163.4	/	/	/	/
			含氧量	%	8.3	/	/	/	/
	BJSHJ25000294001	颗粒物	/	/	2.7	2.2	0.15	30	符合
	BJSHJ25000294003	氯化氢	/	/	7.95	6.26	0.43	60	符合
	BJSHJ25000294005	氟化氢	/	/	4.31	3.39	0.23	/	/
2#烟 囱排 放口 (D A00 2)	/	/	标干流量	m³/h	46270	/	/	/	/
			烟气流速	m/s	15.7	/	/	/	/
			烟气温度	℃	166.7	/	/	/	/
			含氧量	%	9.0	/	/	/	/
	BJSHJ25000294002	颗粒物	/	/	1.8	1.5	0.082	30	符合
	BJSHJ25000294004	氯化氢	/	/	7.34	6.12	0.34	60	符合
	BJSHJ25000294006	氟化氢	/	/	2.40	2.00	0.11	/	/
1#烟 囱排 放口 (D A00 1)	BJSHJ25000294027	烟气黑度	/	级	<1	/	/	/	/
2#烟 囱排 放口 (D A00 2)	BJSHJ25000294028	烟气黑度	/	级	<1	/	/	/	/

---本页以下空白---

检验检测报告

报告编号: BJSHJ25000294

共 7 页, 第 3 页

样品名称		有组织废气									
检测结果											
样品标识	检测项目	单位	检测值					折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	折算浓度 标准值	单项结论
			第一次	第二次	第三次	平均值					
1# 烟囱排放口 (DA001)	样品编号	/	BJSHJ25000 294007	BJSHJ25000 294008	BJSHJ25000 294009	/	/	/	/	/	
	标干流量	m³/h	49120	51559	49592	50090	/	/	/	/	
	烟气流速	m/s	15.7	16.7	16.0	16.1	/	/	/	/	
	烟气温度	℃	165.3	166.5	166.3	166.0	/	/	/	/	
	含氧量	%	7.5	7.9	10.0	8.5	/	/	/	/	
	镉		<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000638	<4.0×10 ⁻⁷	/	/	
	铊		<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000638	<4.0×10 ⁻⁷	/	/	
	铬		0.00444	0.0361	0.00395	0.0148	0.0118	7.4×10 ⁻⁴	/	/	
	钴		0.0000405	0.000332	0.0000852	0.000153	0.000122	7.6×10 ⁻⁶	/	/	
	锰		0.00104	0.00244	0.00176	0.00175	0.00139	8.7×10 ⁻⁵	/	/	
	镍		0.00179	0.0203	0.00165	0.00791	0.00631	4.0×10 ⁻⁴	/	/	
	铅		0.000972	<0.000200	0.00165	0.000907	0.000724	4.5×10 ⁻⁵	/	/	
	砷		0.000876	<0.000200	0.000245	0.000407	0.000325	2.0×10 ⁻⁵	/	/	
	锑		0.0000429	0.0000472	0.0000464	0.0000455	0.0000363	2.3×10 ⁻⁶	/	/	
	铜		0.000414	0.000922	0.000476	0.000604	0.000482	3.0×10 ⁻⁵	/	/	
	镉、铊及其化合物		/	/	/	0.00000800	0.00000638	4.0×10 ⁻⁷	0.1	符合	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物		/	/	/	0.0266	0.0212	1.3×10 ⁻³	1.0	符合	
	样品编号	/	BJSHJ25000 294013	BJSHJ25000 294014	BJSHJ25000 294015	/	/	/	/	/	
	标干流量	m³/h	49120	51559	49592	50090	/	/	/	/	
	烟气流速	m/s	15.7	16.7	16.0	16.1	/	/	/	/	
	烟气温度	℃	165.3	166.5	166.3	166.0	/	/	/	/	
	含氧量	%	7.5	7.9	10.0	8.5	/	/	/	/	
	汞		0.0073	0.0058	0.0071	0.0067	0.0054	0.00034	0.05	符合	

检验检测报告

报告编号: BJSHJ25000294

共 7 页, 第 4 页

样品名称		有组织废气									
检测结果											
样品标识	检测项目	单位	检测值						折算浓度标准值	单项结论	
			第一次	第二次	第三次	平均值	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2# 烟囱排放口(DA002)	样品编号	/	BJSHJ25000294010	BJSHJ25000294011	BJSHJ25000294012	/	/	/	/	/	
	标干流量	m³/h	46089	48740	47699	47509	/	/	/	/	
	烟气流速	m/s	15.6	16.4	15.9	16.0	/	/	/	/	
	烟气温度	℃	166.1	166.0	164.8	165.6	/	/	/	/	
	含氧量	%	9.8	9.1	9.2	9.4	/	/	/	/	
	镉		<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000688	<3.8×10 ⁻⁷	/	/	
	铊		<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000800	<0.00000688	<3.8×10 ⁻⁷	/	/	
	铬		0.0159	0.00457	0.0121	0.0109	0.00933	5.2×10 ⁻⁴	/	/	
	钴		0.0000980	0.0000429	0.0000811	0.0000740	0.0000636	3.5×10 ⁻⁶	/	/	
	锰		0.00201	0.00177	0.00130	0.00169	0.00146	8.0×10 ⁻⁵	/	/	
	镍		0.00683	0.00251	0.00521	0.00485	0.00417	2.3×10 ⁻⁴	/	/	
	铅		0.00193	0.00113	0.00214	0.00173	0.00149	8.2×10 ⁻⁵	/	/	
	砷		0.000285	0.000312	0.000466	0.000354	0.000305	1.7×10 ⁻⁵	/	/	
	锑		0.0000421	0.0000222	0.0000245	0.0000296	0.0000254	1.4×10 ⁻⁶	/	/	
	铜		0.000859	0.000265	0.000347	0.000490	0.000421	2.3×10 ⁻⁵	/	/	
	镉、铊及其化合物		/	/	/	0.00000800	0.00000688	3.8×10 ⁻⁷	0.1	符合	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物		/	/	/	0.0201	0.0173	9.5×10 ⁻⁴	1.0	符合	
	样品编号	/	BJSHJ25000294016	BJSHJ25000294017	BJSHJ25000294018	/	/	/	/	/	
	标干流量	m³/h	46089	48740	47699	47509	/	/	/	/	
	烟气流速	m/s	15.6	16.4	15.9	16.0	/	/	/	/	
	烟气温度	℃	166.1	166.0	164.8	165.6	/	/	/	/	
	含氧量	%	9.8	9.1	9.2	9.4	/	/	/	/	
	汞		0.0085	0.0080	0.0084	0.0083	0.0071	0.00039	0.05	符合	

检验检测报告

报告编号: BJSHJ25000294

共 7 页, 第 5 页

检测结果											
样品标识	检测项目	单位	检测值							折算浓度标准值	单项结论
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
1# 烟囱排放口 (DA001)	样品编号	/	BJSHJ25000294019	BJSHJ25000294020	BJSHJ25000294021	BJSHJ25000294022	/	/	/	/	/
	标干流量	m³/h	53533	53533	53533	53533	53533	/	/	/	/
	烟气流速	m/s	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	/	/	/	/
	烟气温度	℃	163.4	163.4	163.4	163.4	163.4	/	/	/	/
	含氧量	%	8.7	9.0	9.0	8.3	8.8	/	/	/	/
	氮氧化物		135	149	139	170	148	121	7.9	300	符合
	二氧化硫		<3	<3	<3	<3	<3	<2	<0.16	100	符合
	一氧化碳		26	21	<3	<3	13	10	0.67	100	符合
2# 烟囱排放口 (DA002)	样品编号	单位	BJSHJ25000294023	BJSHJ25000294024	BJSHJ25000294025	BJSHJ25000294026	/	/	/	/	/
	标干流量		46270	46270	46270	46270	46270	/	/	/	/
	烟气流速	/	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	/	/	/	/
	烟气温度	m³/h	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	/	/	/	/
	含氧量	m/s	9.3	9.4	8.8	8.8	9.1	/	/	/	/
	氮氧化物		141	144	126	123	134	112	6.2	300	符合
	二氧化硫		6	6	3	3	5	4	0.21	100	符合
	一氧化碳		<3	<3	4	11	5	4	0.21	100	符合

---本页以下空白---

检验检测报告

报告编号: BJSHJ25000294

共 7 页, 第 6 页

附件 1: 质控信息

校准器名称	校准器编号	是否满足要求
综合校准仪	JC15L032	满足

检测项目	质控结果						
	仪器编号	采样日期	测定值		标准值	相对误差	相对误差允许范围
氧气	JC18L038	2025 年 04 月 09 日	采样前	9.9%	10.0%	-1.0%	≤±5%
			采样后	9.8%		-2.0%	
二氧化硫	JC18L038	2025 年 04 月 09 日	采样前	32 mg/m³	33 mg/m³	-3.0 %	≤±5%
			采样后	33 mg/m³		0.0 %	
一氧化碳	JC18L038	2025 年 04 月 09 日	采样前	97 mg/m³	100 mg/m³	-3.0%	≤±5%
			采样后	98 mg/m³		-2.0%	
一氧化氮	JC18L038	2025 年 04 月 09 日	采样前	200mg/m³	204 mg/m³	-2.0%	≤±5%
			采样后	204mg/m³		0.0%	
二氧化氮	JC18L038	2025 年 04 月 09 日	采样前	51 mg/m³	52 mg/m³	-1.9%	≤±5%
			采样后	51 mg/m³		-1.9%	
氧气	JC18L039	2025 年 04 月 09 日	采样前	10.1%	10.0%	1.0%	≤±5%
			采样后	10.1%		1.0%	
二氧化硫	JC18L039	2025 年 04 月 09 日	采样前	33 mg/m³	33 mg/m³	0.0 %	≤±5%
			采样后	34 mg/m³		3.0 %	
一氧化碳	JC18L039	2025 年 04 月 09 日	采样前	102 mg/m³	100 mg/m³	2.0%	≤±5%
			采样后	103 mg/m³		3.0%	
一氧化氮	JC18L039	2025 年 04 月 09 日	采样前	201mg/m³	204 mg/m³	-1.5%	≤±5%
			采样后	204mg/m³		0.0%	
二氧化氮	JC18L039	2025 年 04 月 09 日	采样前	51 mg/m³	52 mg/m³	-1.9%	≤±5%
			采样后	52 mg/m³		0.0%	

---本页以下空白---

检验检测报告


报告编号: BJSJ25000294

共 7 页, 第 7 页

附件 2: 采样点位图

中检科(北京)测试技术有限公司

采样点位图

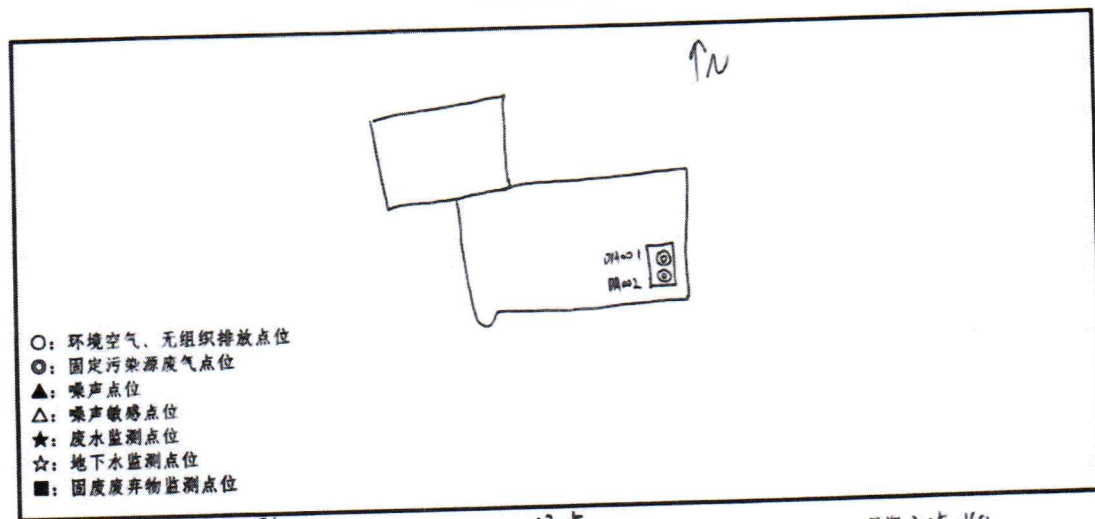

采样人员: 胡彦坤 杨屹 郭磊 董玉坤

校核人: 杨屹

日期: 2025.4.9

---报告结束---